




L型側溝切下げ(250B型)

参考図

施工前(高さ10cm)

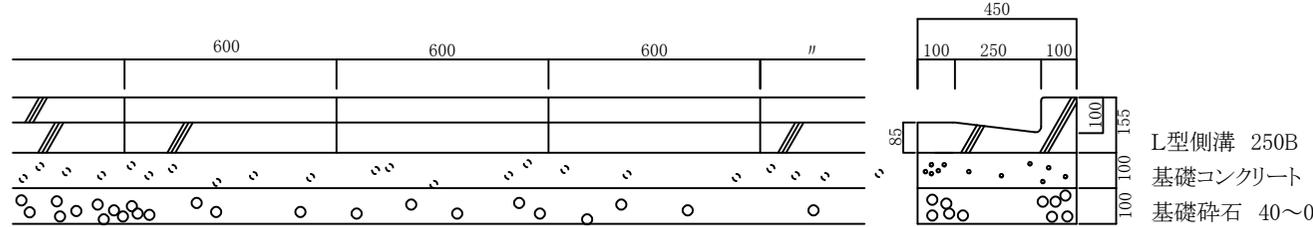

切下げ型(高さ5cm)

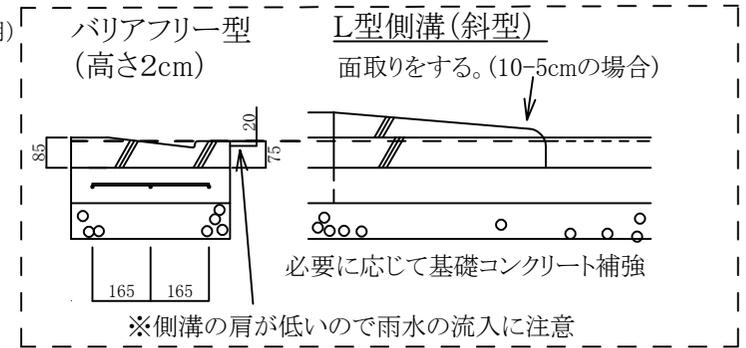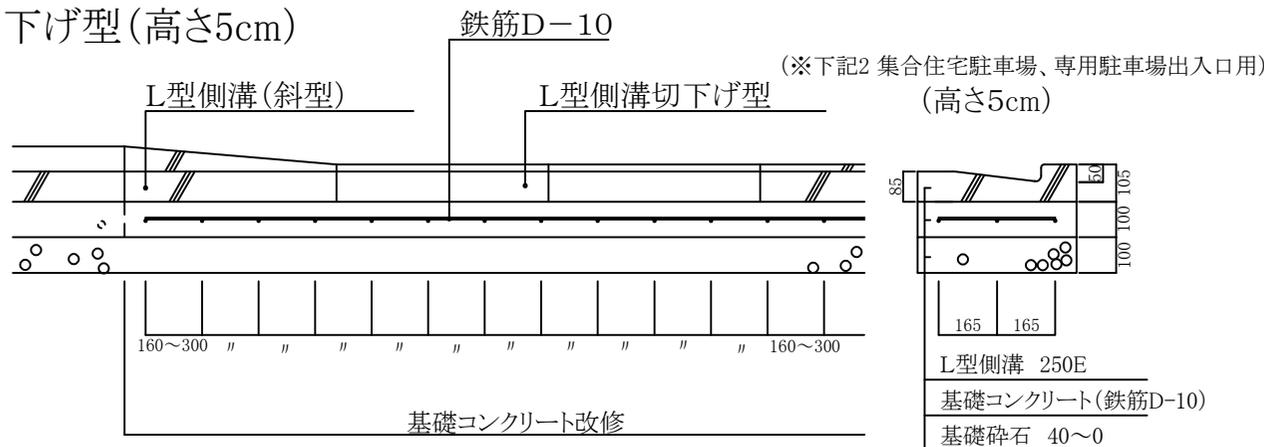

1 専用住宅で普通乗用車タイプの車両出入口の場合

- 切下げ幅 申請者敷地内に接する範囲内とする。
- 基礎コンクリート厚 10cm(基礎砕石 10cm)
- ※既設の基礎コンクリート利用の場合、ひび割れ等破損の無いことを条件に利用可→完了届に必ず写真を添付すること。

2 集合住宅駐車場、専用駐車場出入口

- 切下げ幅 申請者敷地範囲内とする。
- 基礎コンクリート厚 20cm(基礎砕石 10cm)
- 又は鉄筋入りコンクリート 10cm(基礎砕石 10cm)

3 大型店舗、大規模マンション、工場等大型車両の出入口の場合

- 開発道路接道箇所の場合等
横断側溝(T-25、騒音防止型グレーチング細目等)、ボックスカルバート等
詳細は道路課と別途協議

- 舗装取壊し・復旧
 - L型側溝敷設に係る影響範囲の舗装本復旧として、表層の間詰め舗装を幅50cm以上で施工すること。
 - 本復旧の際、グリーンベルトや白線等が消えてしまった場合は現状復旧すること。
- ◎ 注意事項
 - 敷地内に駐車スペースが確保されていること。
 - 建築物の施工に伴う施工は、建物等の完成後に施工とする。
(重機等乗上げ時の側溝構造物の破損防止のため)
 - バリアフリー型の施工は、敷地内構造物平面図を添付のこと。